


YDY3x6mm z TL

TR 1

RWN 1x12

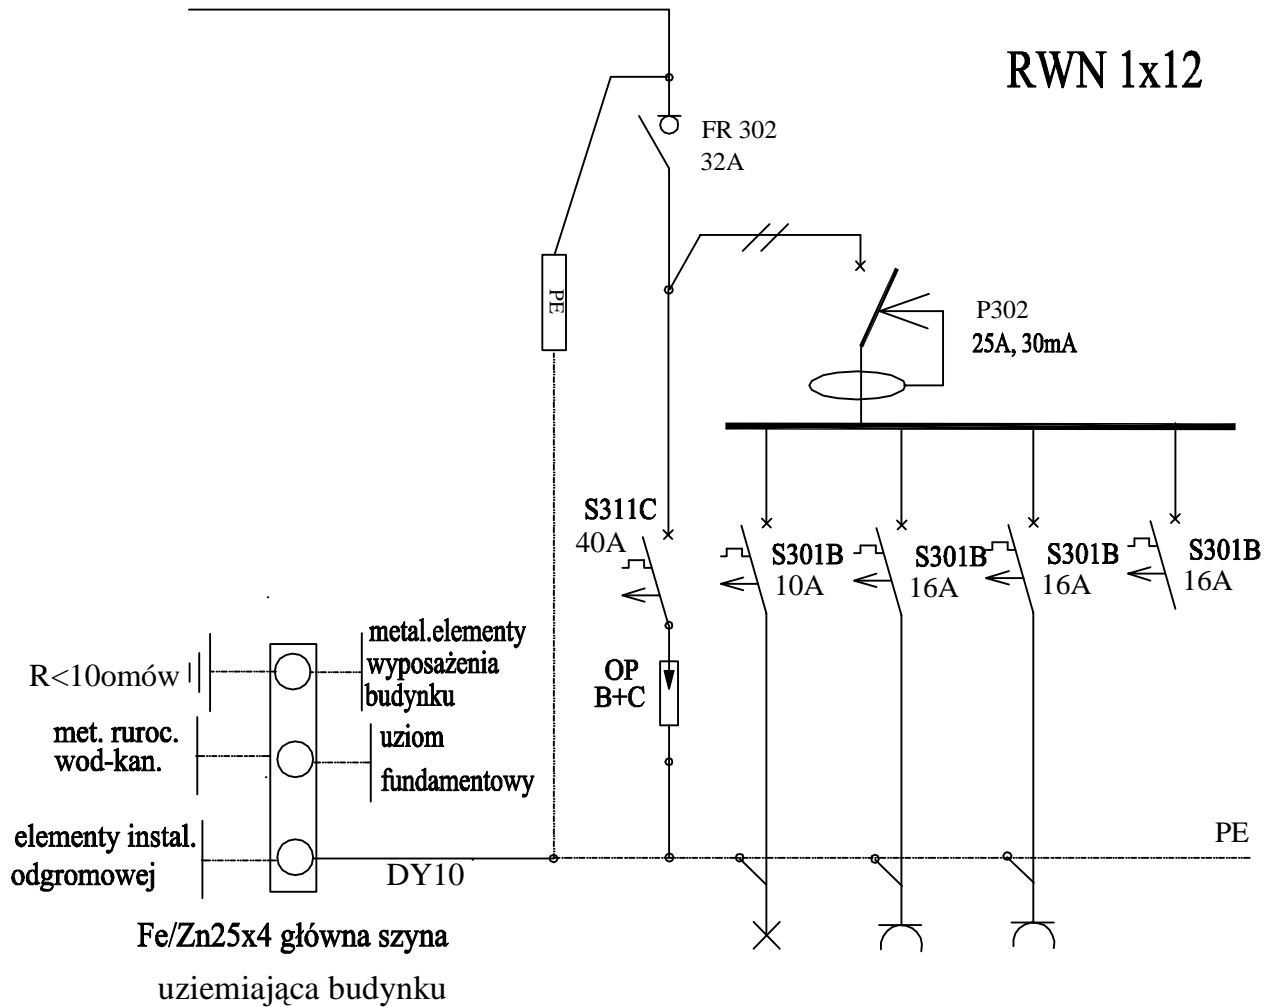

Nr obwodu	1	2	3	
Nazwa	oświetlenie	gniazda biuro	gniazda biuro	rezerwa
Typ przewodu	YDYp	YDYp	YDYp	
Przekrój przewodu	3x1.5	3x2.5	3x2.5	

PRZEDMIOT RYS. Schemat zasilania TR 1			
OBIEKT: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych			DATA:
ADRES: ul. Wierzbickiego 3A, Lidzbark Warmiński			03-2008r.
PROJEKTANT:	SPEC./NR UPR.	PODPIS	BRANŻA
Mieczysław Duszak	181/93/OL		E
ASYSTENT:			NR RYS.
mgr inż. Sebastian Holliński			7